


方向性過電流ロック形高圧気中開閉器本体 (CLD-□17Se-□)

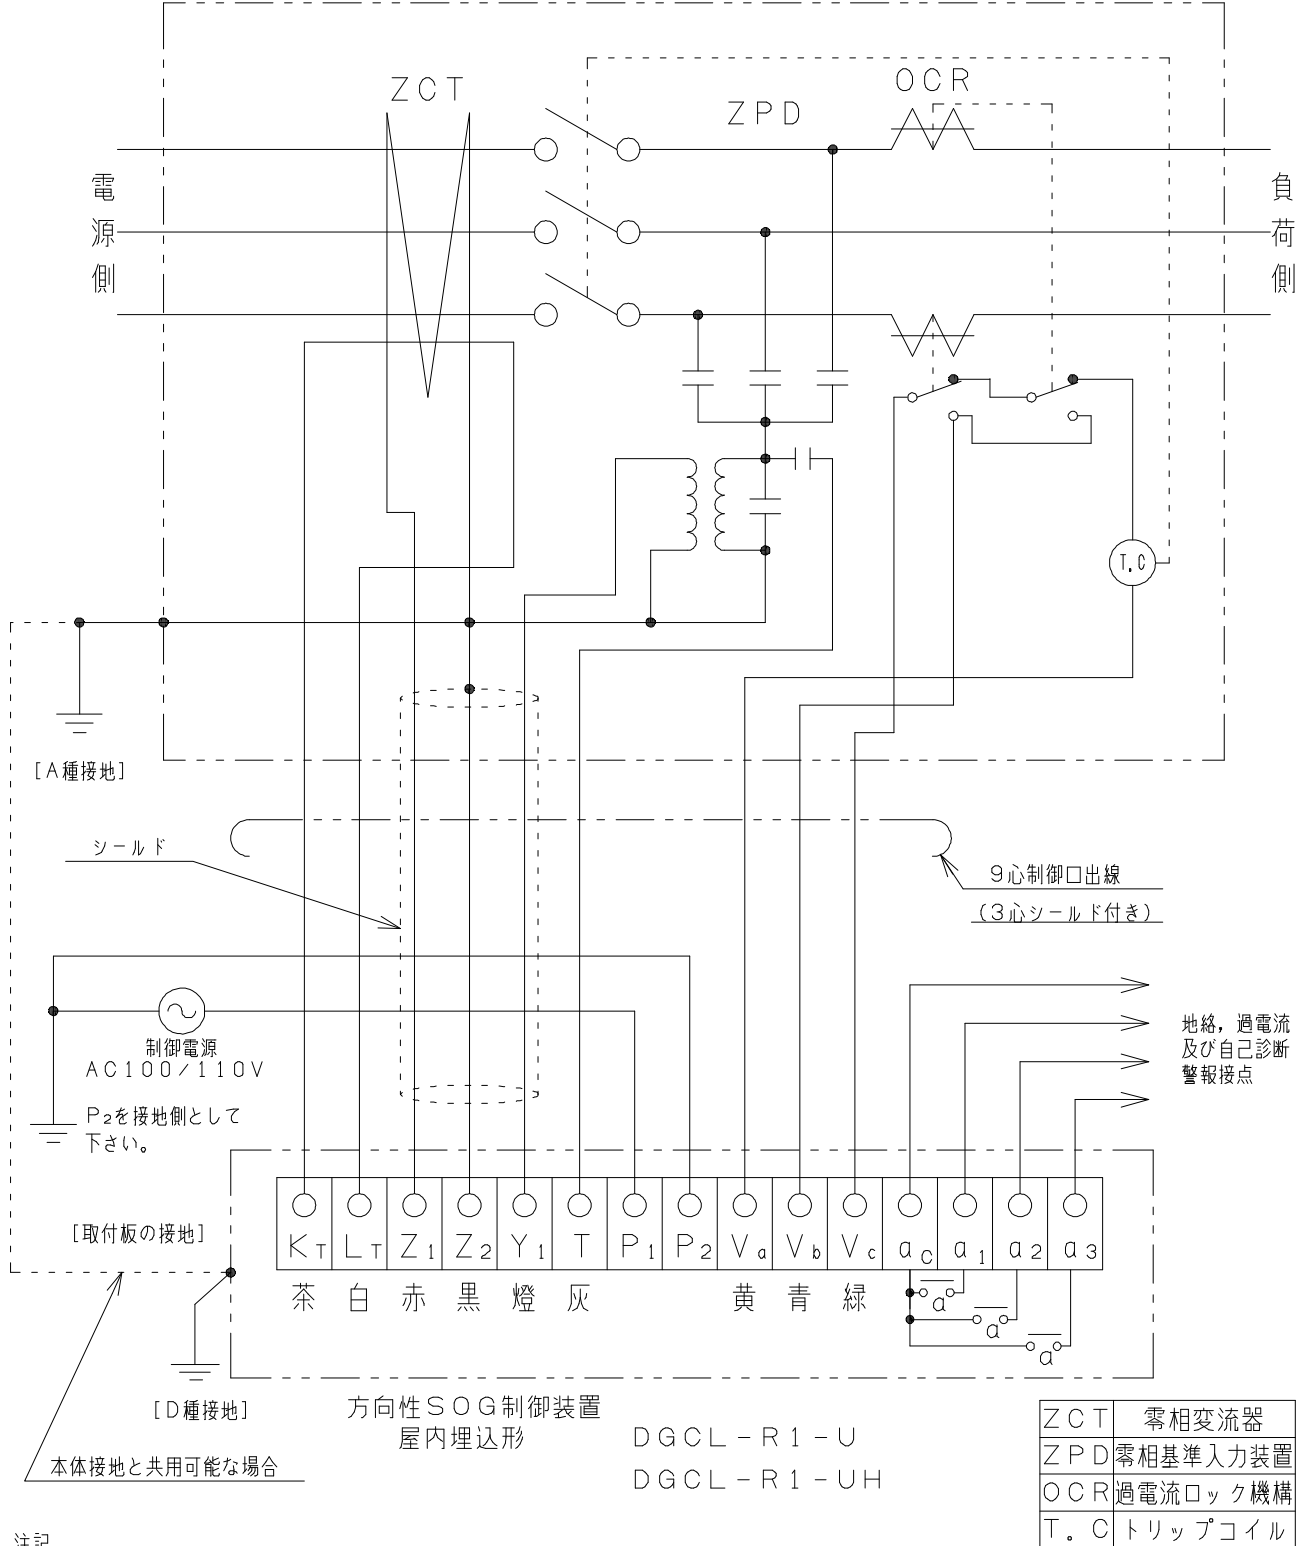

- 注記**
1. 制御装置の端子配列は、実物と異なっていますので、注意して下さい。
 2. 制御線のシールド線は、すでに開閉器本体内で接地されていますので、新たに接地をしないようにして下さい。
 3. 取付板の接地はD種接地としてください。
但し、開閉器本体接地(A種接地)と共用できる場合は共用としても問題ありません。

警報接点仕様

記号	種類	閉路時間
a1 - ac	地絡警報	約1秒
a2 - ac	過電流警報	約0.5秒
a3 - ac	自己診断警報	約0.5秒
接点容量 AC100V 5A, DC100V 0.4A		

改訂						
	1	05/03/30	見直し	篠田		
承認	05/03/30	小寺	(E) エナジーサポート株式会社			
検図	05/03/30	松浦	品名	方向性GR付PAS結線図(制御装置が屋内用埋込形の場合)		
作図	03/09/25	古田	品番(GT)	SD-00549-C		
尺度	1:1	三角法	品番	*****		